





NOTA DE APLICACIÓN

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS E-CONTROLLER PARA CONTROL DE ENTRADAS/SALIDAS SIN NECESIDAD DE AÑADIR CABLES EN EL EDIFICIO


Control de parcelas en un Camping

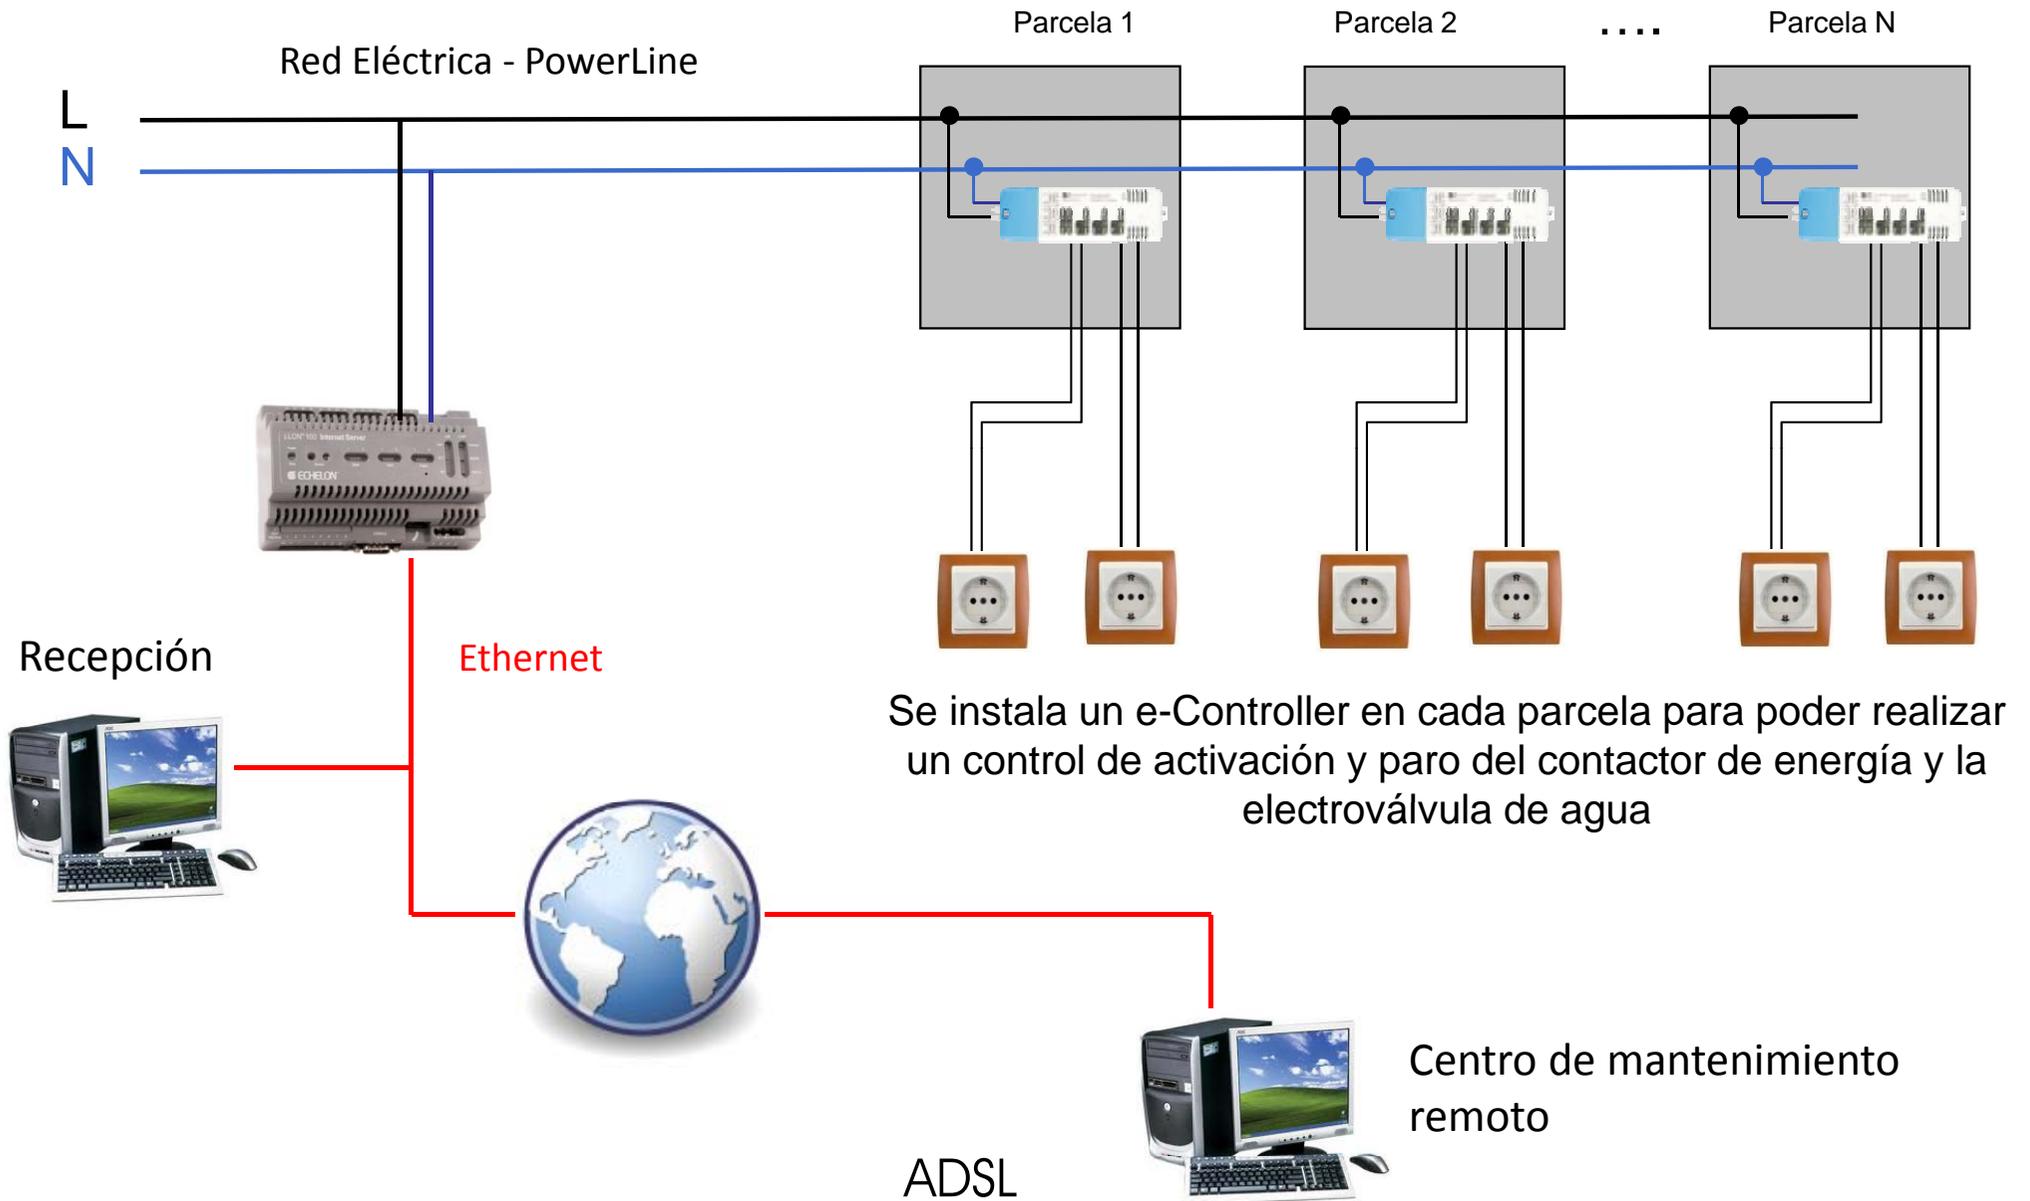


Control remoto de equipos de televisión

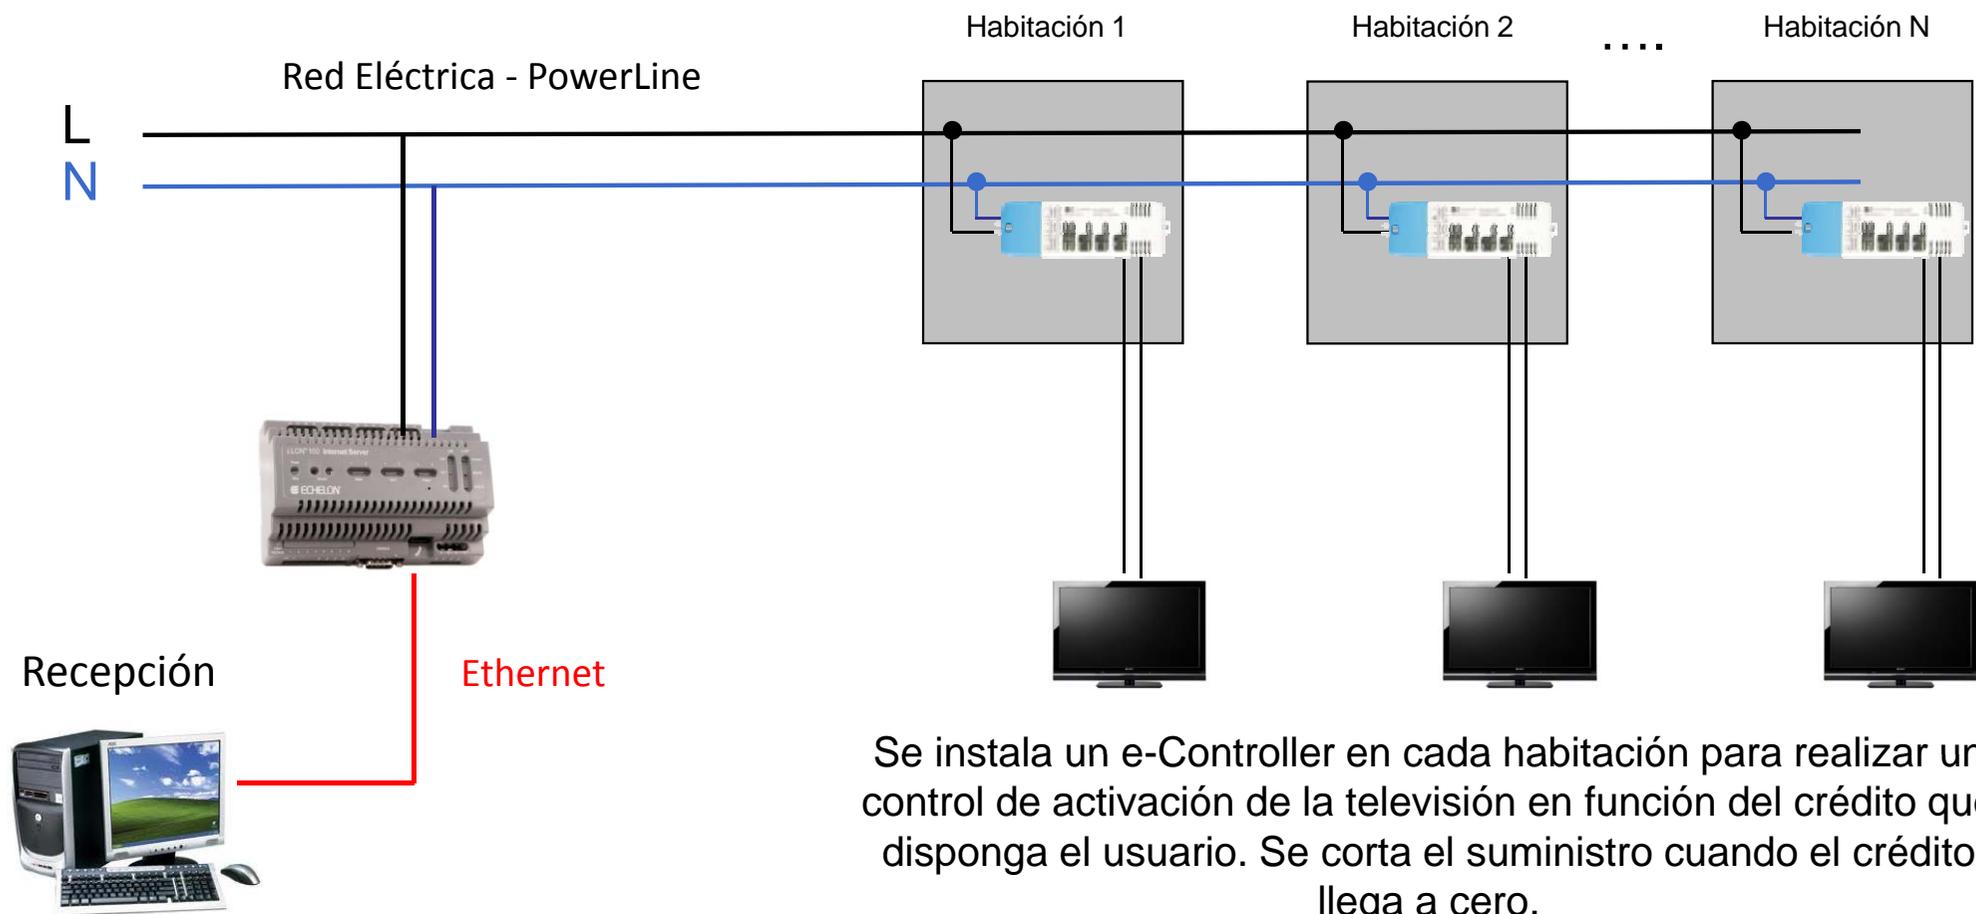

Monitorización de estado de compuertas

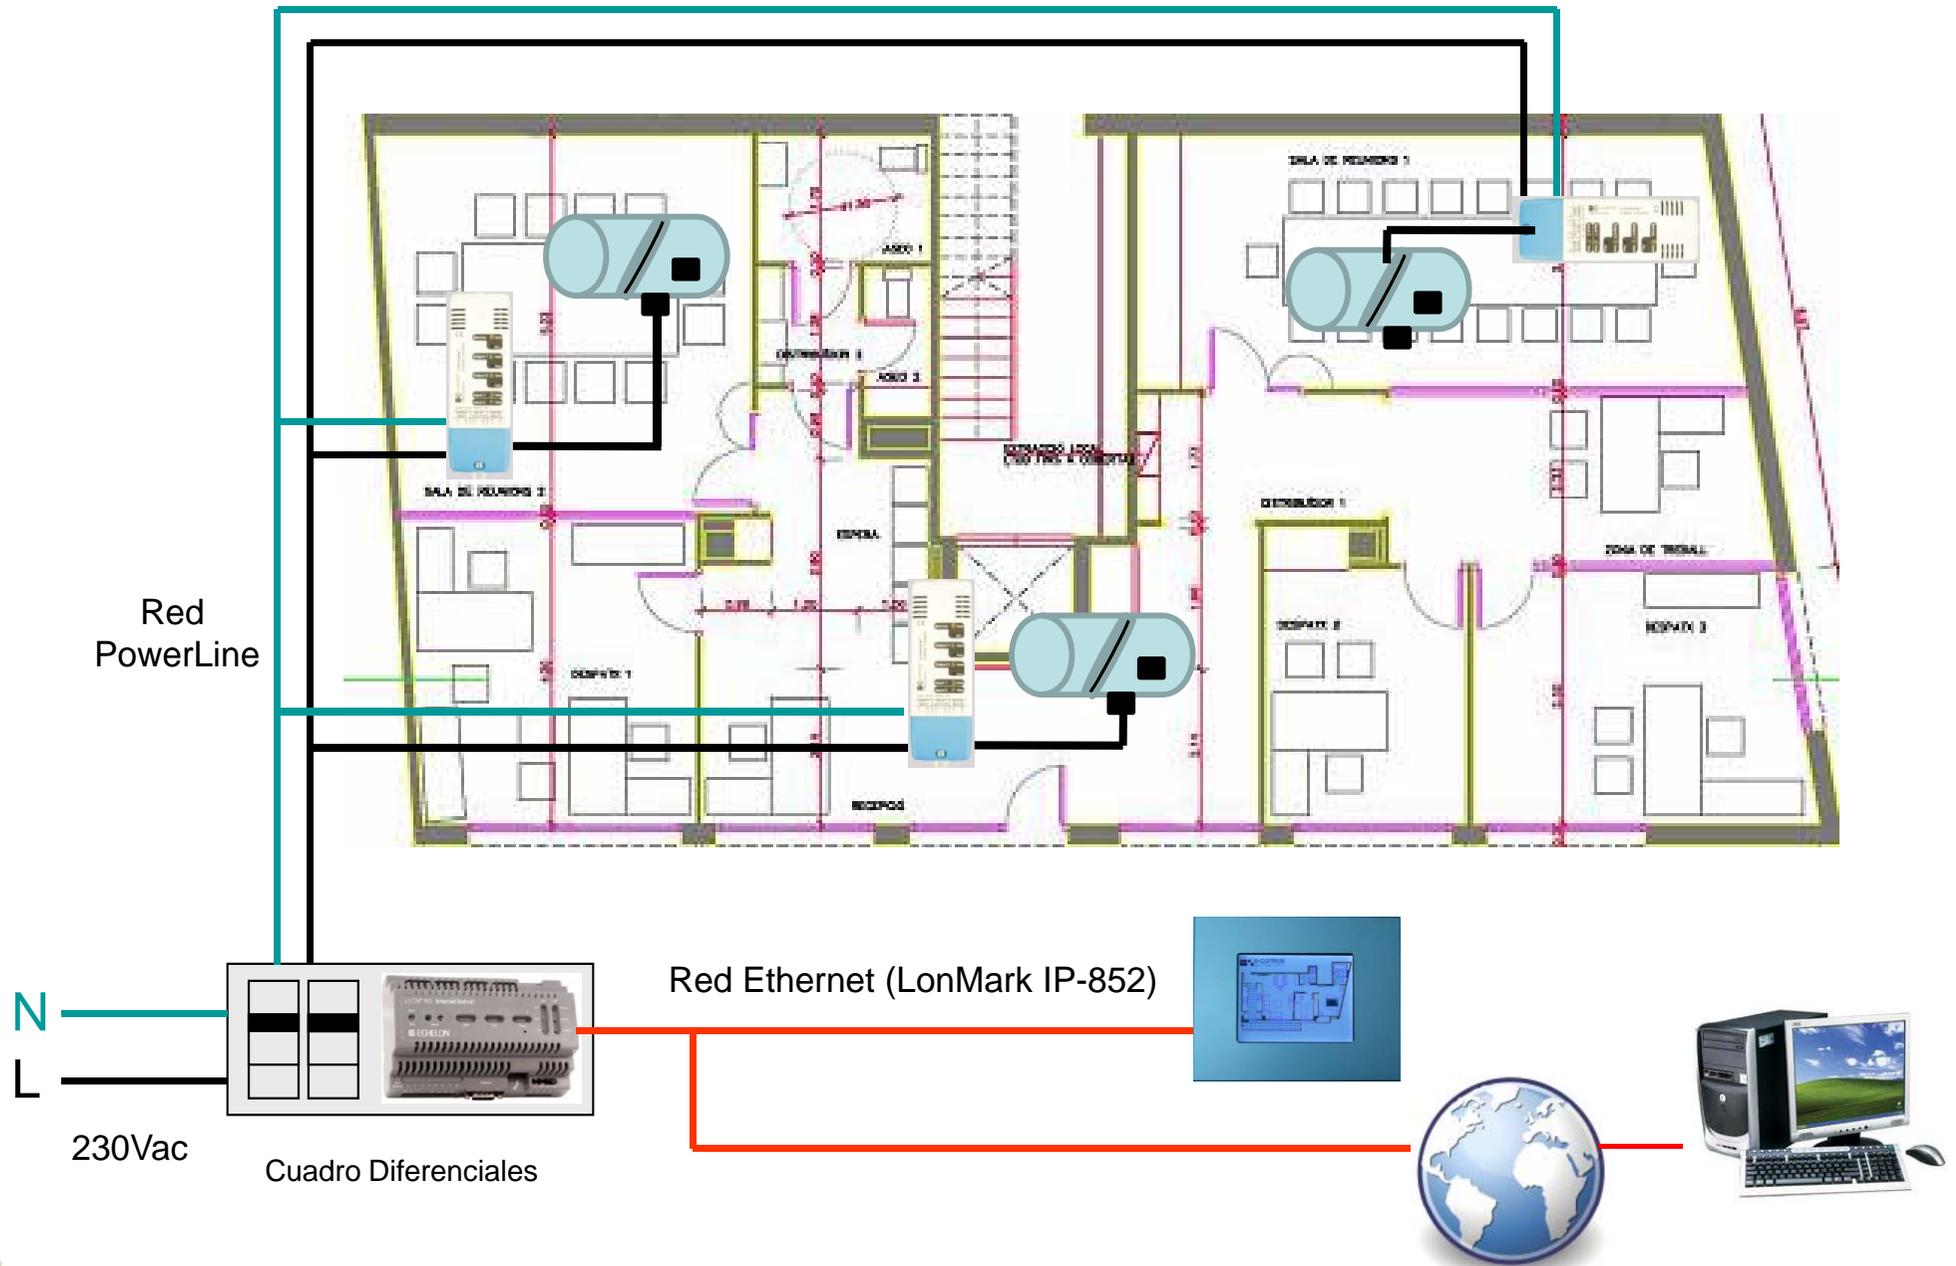

Instalación e-Controller para Compuertas

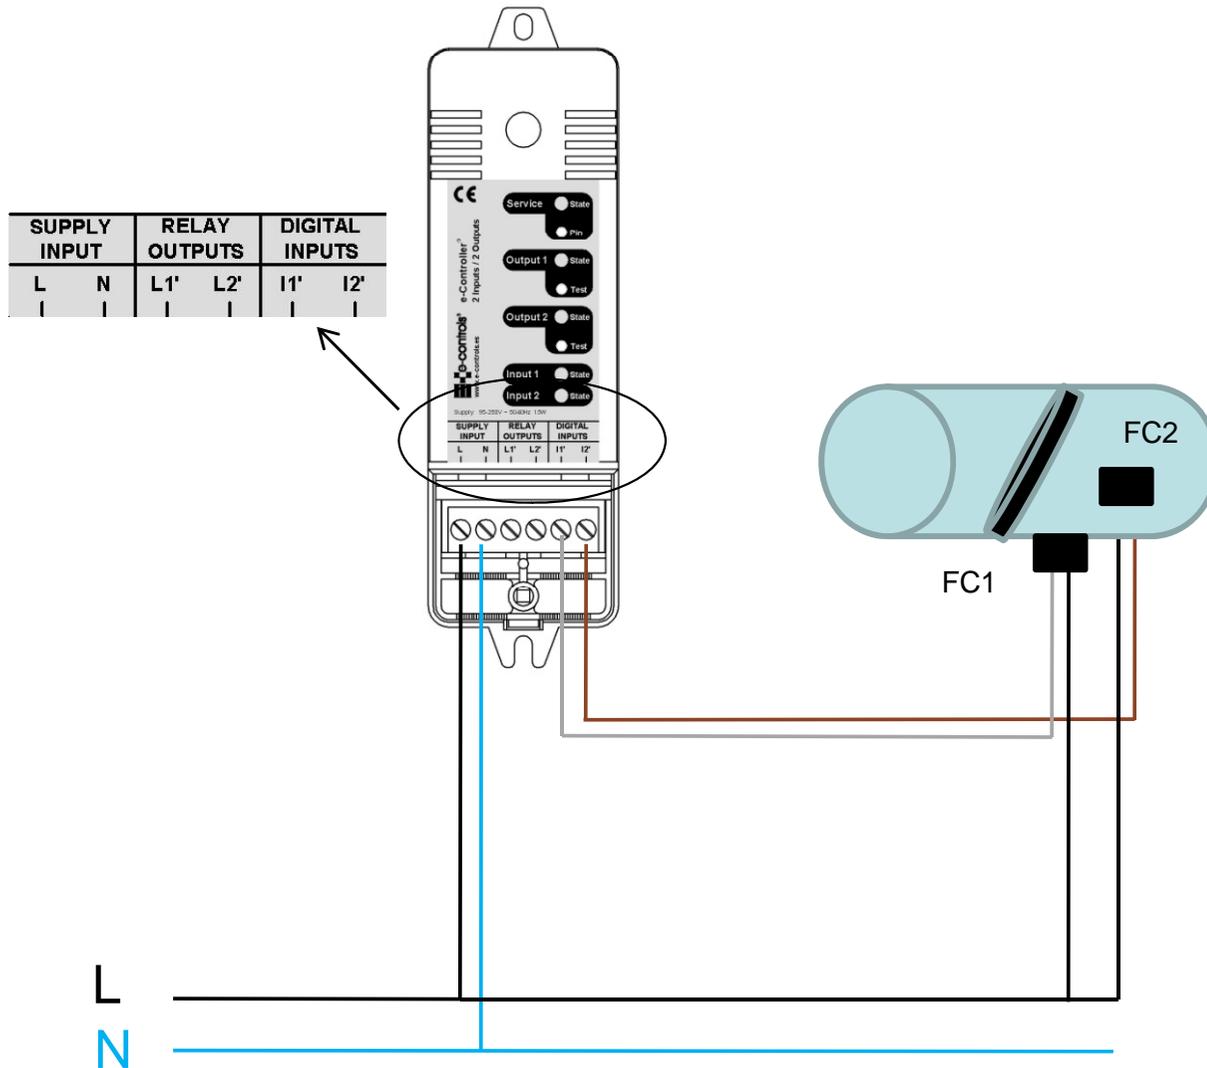

Los sensores de estado de las compuertas se conectan a las entradas digitales del e-Controller para detectar su estado y enviar la información a una aplicación remota tipo SCADA en instalaciones con BMS, para su monitorización en un ordenador.

Se utiliza la red eléctrica para transmitir la información de manera que no es necesario utilizar cableado adicional para el control remoto.

Solicite más información en:



Electronic Intelligent Controls, S. L.

C/Murcia, 35-F

08830 Sant Boi de Llobregat

Tel.: 93 652 55 21

Fax: 93 652 55 22

info@e-controls.es

www.e-controls.es

